


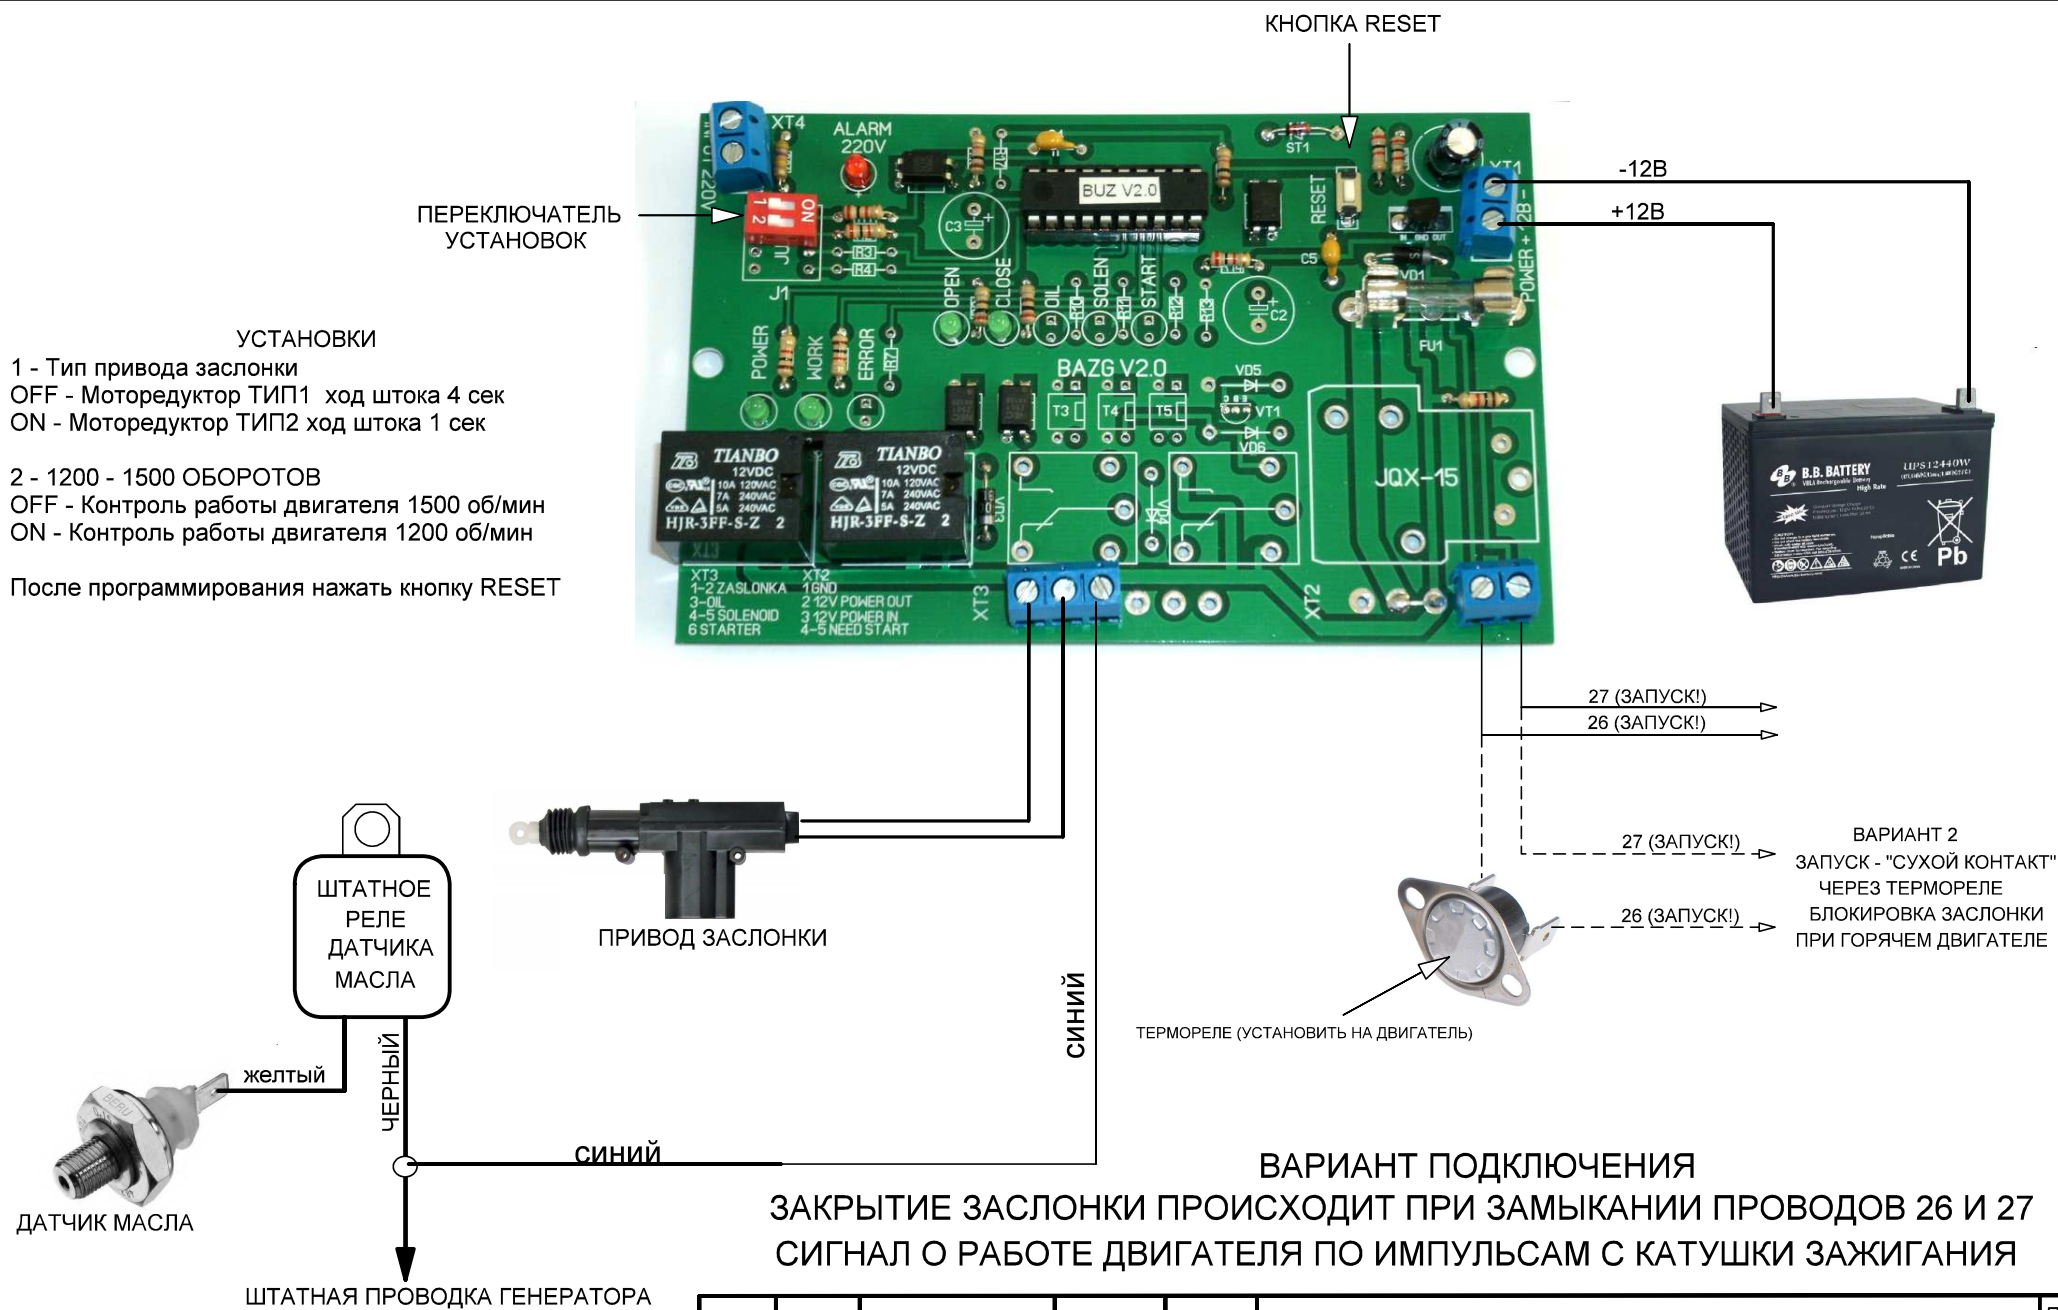

					ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАСЛОНКОЙ ГЕНЕРАТОРА	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

ВАРИАНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ




ЗАКРЫТИЕ ЗАСЛОНКИ ПРОИСХОДИТ ПРИ ПОДАЧЕ НАПРЯЖЕНИЯ +12В НА XT2-1

КНОПКА RESET

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
УСТАНОВОК

УСТАНОВКИ

- 1 - Тип привода заслонки
OFF - Моторедуктор ТИП1 ход штока 4 сек
ON - Моторедуктор ТИП2 ход штока 1 сек
- 2 - 1200 - 1500 ОБОРОТОВ
OFF - Контроль работы двигателя 1500 об/мин
ON - Контроль работы двигателя 1200 об/мин
- После программирования нажать кнопку RESET

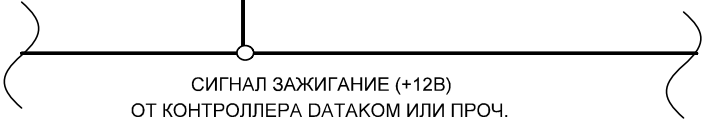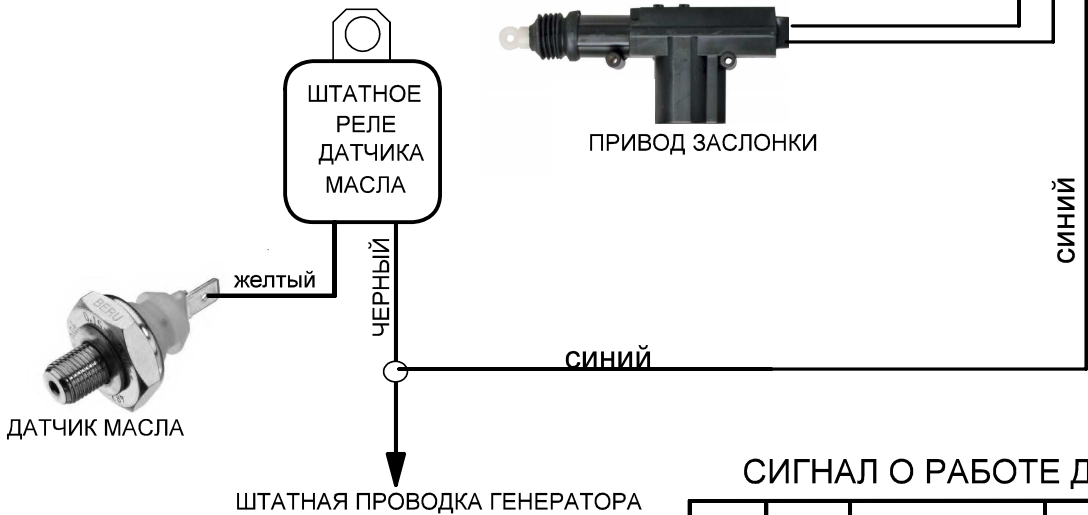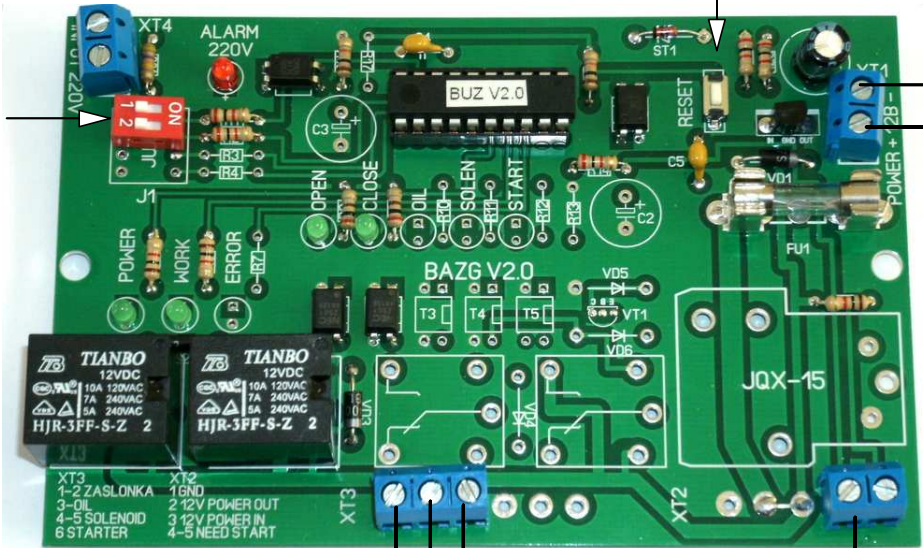

СИГНАЛ О РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ ПО ИМПУЛЬСАМ С КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
ЗАСЛОНКОЙ ГЕНЕРАТОРА
ВАРИАНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Лист

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВХОД
220В ОТ ГЕНЕРАТОРА

КНОПКА RESET


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
УСТАНОВОК

УСТАНОВКИ

1 - Тип привода заслонки
OFF - Моторедуктор ТИП1 ход штока 4 сек
ON - Моторедуктор ТИП2 ход штока 1 сек

2 - 1200 - 1500 ОБОРОТОВ
OFF - Контроль работы двигателя 1500 об/мин
ON - Контроль работы двигателя 1200 об/мин

После программирования нажать кнопку RESET

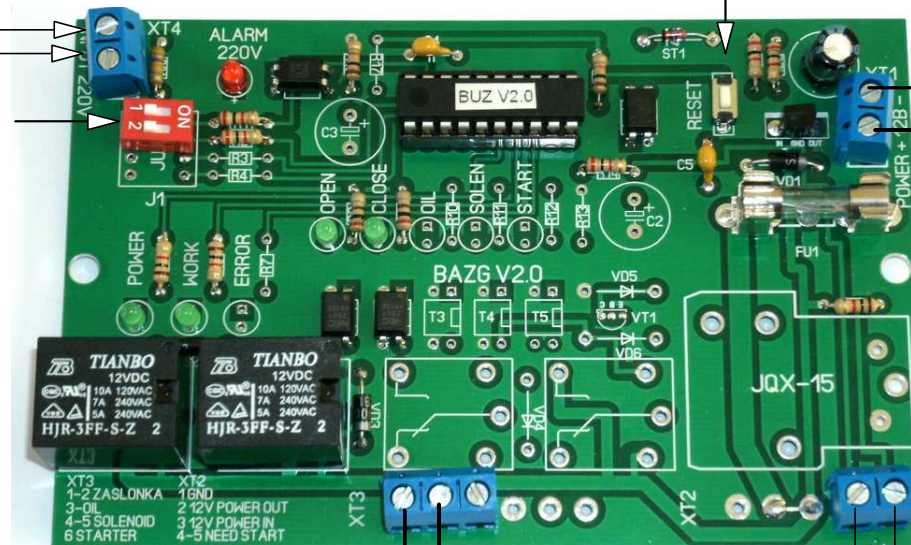


-12В

+12В



ПРИВОД ЗАСЛОНКИ

ТЕРМОРЕЛЕ (УСТАНОВИТЬ НА ДВИГАТЕЛЬ)



27 (ЗАПУСК!)

26 (ЗАПУСК!)

ЗАПУСК - "СУХОЙ КОНТАКТ"

27 (ЗАПУСК!)

26 (ЗАПУСК!)

ВАРИАНТ 2
ЗАПУСК - "СУХОЙ КОНТАКТ"
ЧЕРЕЗ ТЕРМОРЕЛЕ
БЛОКИРОВКА ЗАСЛОНКИ
ПРИ ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ

ВАРИАНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ЗАКРЫТИЕ ЗАСЛОНКИ ПРОИСХОДИТ ПРИ ЗАМЫКАНИИ ПРОВОДОВ 26 И 27
СИГНАЛ О РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ ПО НАПРЯЖЕНИЮ С ГЕНЕРАТОРА

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
ЗАСЛОНКОЙ ГЕНЕРАТОРА
ВАРИАНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Лист



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ОТКЛЮЧЕНИЕМ ЗАСЛОНКИ ПРИ ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ
СИГНАЛ ЗАКРЫТИЯ ЗАСЛОНКИ ИДЕТ ЧЕРЕЗ ТЕРМОРЕЛЕ
И БЛОКИРУЕТСЯ ПРИ ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
УСТАНОВОК

УСТАНОВКИ

- 1 - Тип привода заслонки
OFF - Моторедуктор ТИП1 ход штока 4 сек
ON - Моторедуктор ТИП2 ход штока 1 сек
- 2 - 1200 - 1500 ОБОРОТОВ
OFF - Контроль работы двигателя 1500 об/мин
ON - Контроль работы двигателя 1200 об/мин

После программирования нажать кнопку RESET

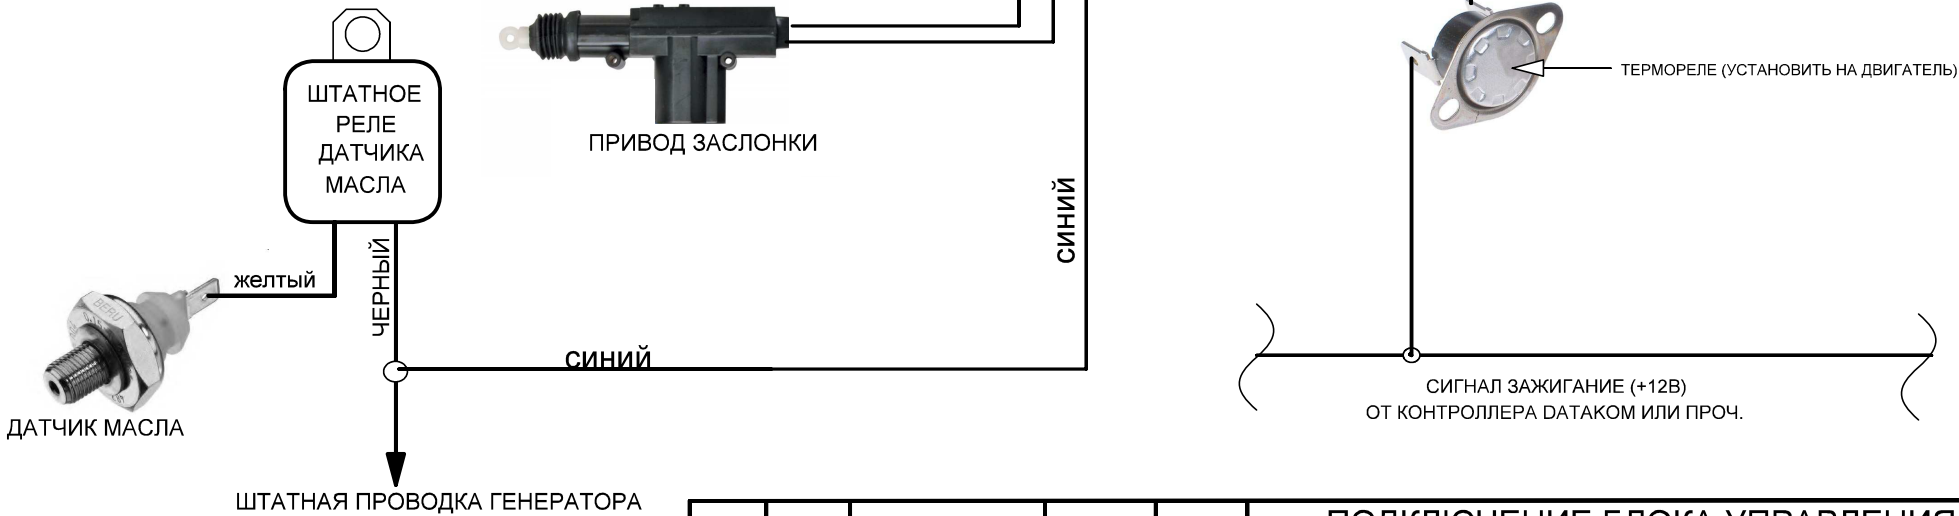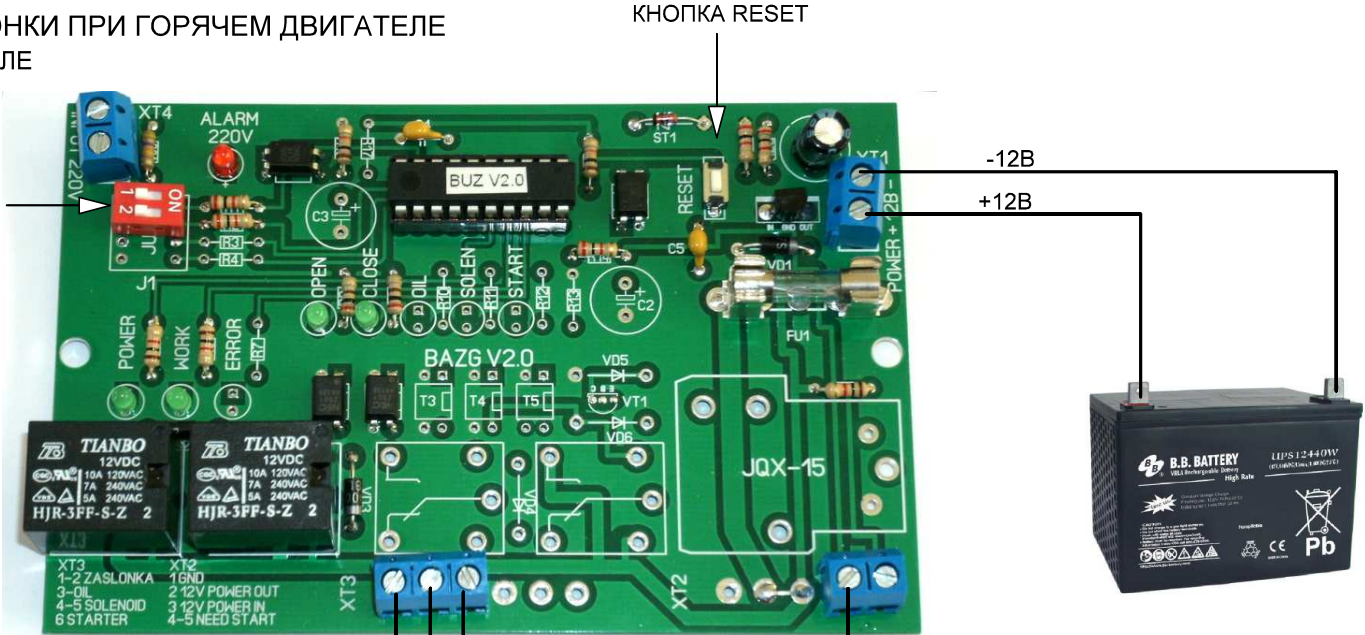

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
ЗАСЛОНКОЙ ГЕНЕРАТОРА
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ОТКЛЮЧЕНИЕМ ЗАСЛОНКИ ПРИ ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ

Лист

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВХОД
220В ОТ ГЕНЕРАТОРА

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
УСТАНОВОК

УСТАНОВКИ

1 - Тип привода заслонки
OFF - Моторедуктор ТИП1 ход штока 4 сек
ON - Моторедуктор ТИП2 ход штока 1 сек


2 - 1200 - 1500 ОБОРОТОВ
OFF - Контроль работы двигателя 1500 об/мин
ON - Контроль работы двигателя 1200 об/мин

После программирования нажать кнопку RESET

КНОПКА RESET

-12В

+12В

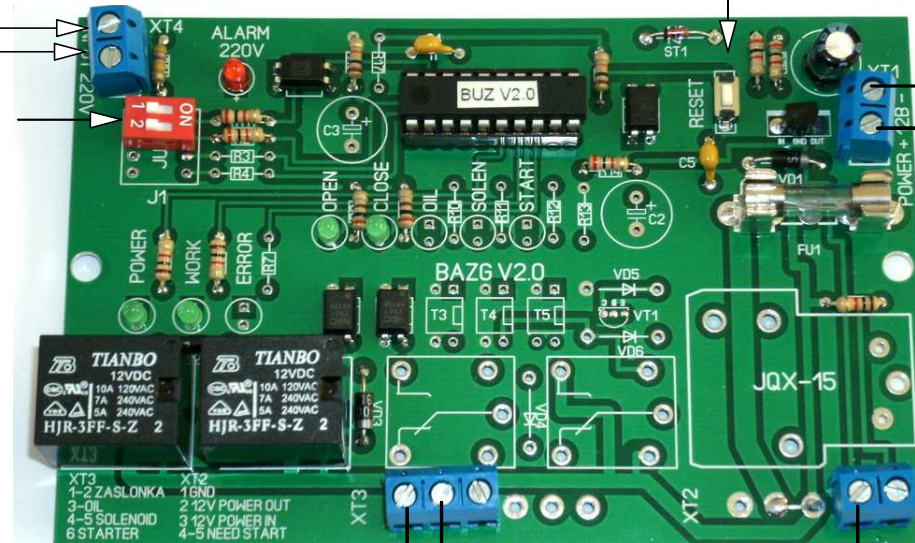

ПРИВОД ЗАСЛОНКИ

ВАРИАНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ЗАКРЫТИЕ ЗАСЛОНКИ ПРОИСХОДИТ ПРИ ПОДАЧЕ НАПРЯЖЕНИЯ +12В НА XT2-1
СИГНАЛ О РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ ПО НАПРЯЖЕНИЮ С ГЕНЕРАТОРА



СИГНАЛ ЗАЖИГАНИЕ (+12В)
ОТ КОНТРОЛЛЕРА DATAKOM ИЛИ ПРОЧ.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
ЗАСЛОНКОЙ ГЕНЕРАТОРА
ВАРИАНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Лист

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА АВТОЗАПУСКА БАЗГ-1 К ГЕНЕРАТОРУ подключение к реле датчика уровня масла

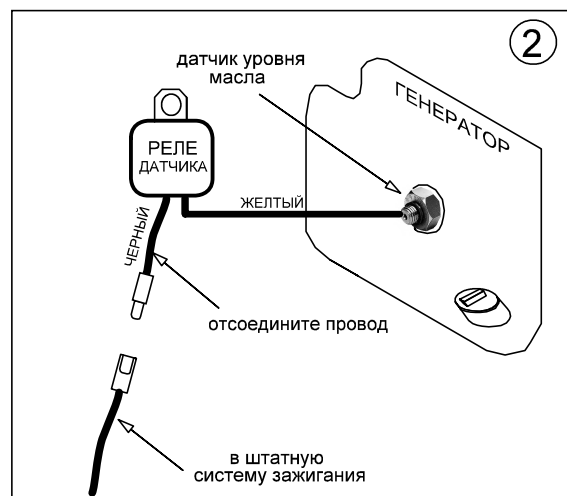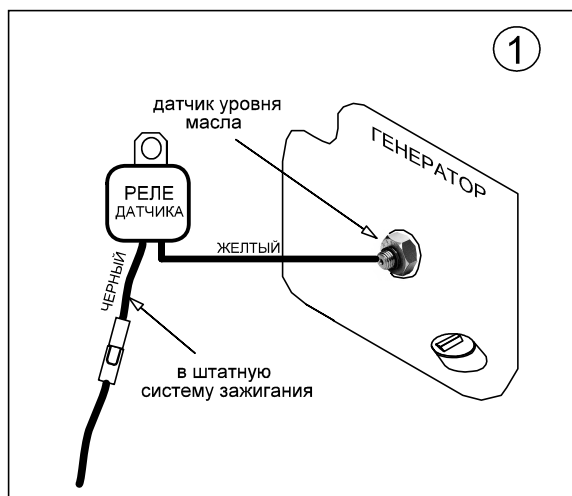

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА БУЗ-1

Лист